


余剰ガス
 CH4 : 00% CO2: 00%
 処理量 : 00 Nm³/hr
 供給圧力: 00 kPa



18	過熱警報器	1	
17	フレイムリレー	1	AC200V
16	覗窓	1	
15	K熱電対	1	
14	ウルトラビジョン	1	
13	スパークロッド	1	
12	点火トランス	1	
11	検圧コック	2	
10	ON-OFFバルブ	1	
9	Y型ストレーナ	1	100メッシュ
8	電磁弁	1	AC200V
7	圧カスイッチ	1	
6	ON-OFFバルブ	1	
5	圧力計	1	
4	ON-OFFバルブ	1	
3	電磁弁	1	AC200V
2	リミッティングバルブ	1	
1	セミブンゼン・カップバーナ	1	

NO.	名 称	数 量	備 考			
品 名	余剰ガス燃焼装置		殿			
	type - 1		殿			
	フ ロ - シ - ー ト					
図 番	作成	2020.**.**				
	縮尺	1:20	三角法			
図 番	部長	課長	検図	設計	製図	写図
			T.Y	T.Y	C.O	

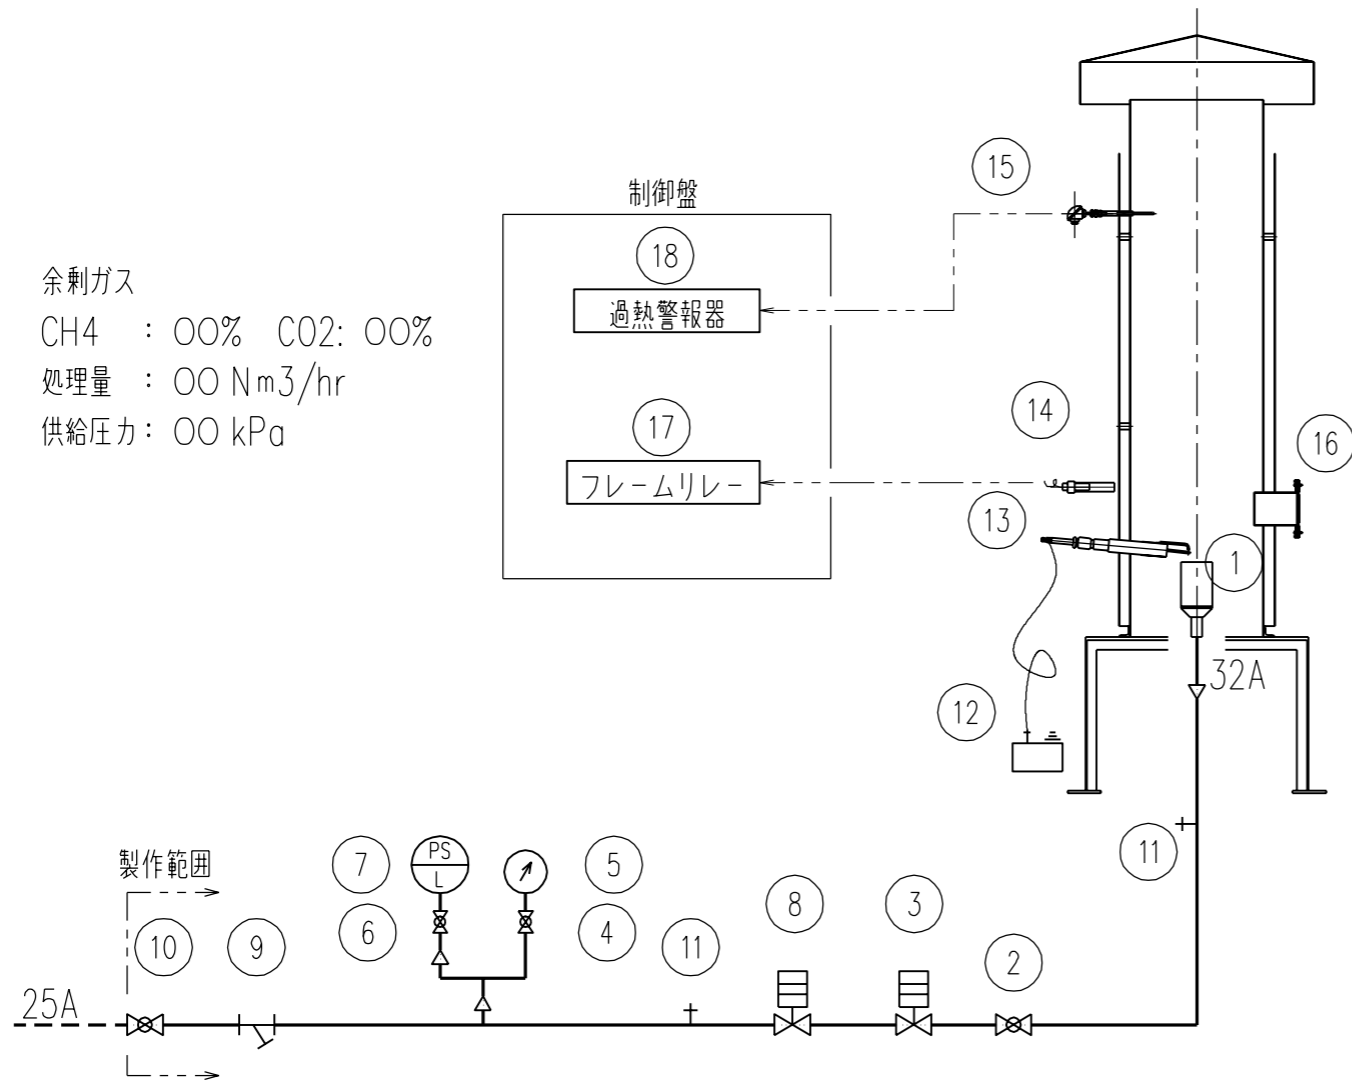