


余剰ガス
 CH4: 00% C02: 00%
 処理量: 00 Nm3/hr
 供給圧力: 00 kPa



18	過熱警報器	1	
17	フレイムリレー	1	AC200V
16	視窓	1	
15	K熱電対	1	
14	ウルトラビジョン	1	
13	スパークロッド	4	
12	点火トランス	4	
11	検圧コック	5	
10	ON-OFFバルブ	1	
9	Y型ストレーナ	1	100メッシュ
8	電磁弁	1	AC200V
7	圧カスイッチ	1	
6	ON-OFFバルブ	1	
5	圧力計	1	
4	ON-OFFバルブ	1	
3	電磁弁	1	AC200V
2	リミッティングバルブ	1	
1	セミアンゼン・カップバーナ	4	

NO.	名 称	数 量	備 考			
品名	余剰ガス燃焼装置		殿			
	type-4		殿			
	フ ロ - シ - ー ト					
作成	2020.**.**					
縮尺	1:20	三角法				
図番	部長	課長	検図	設計	製図	写図
			T.Y	T.Y	C.O	

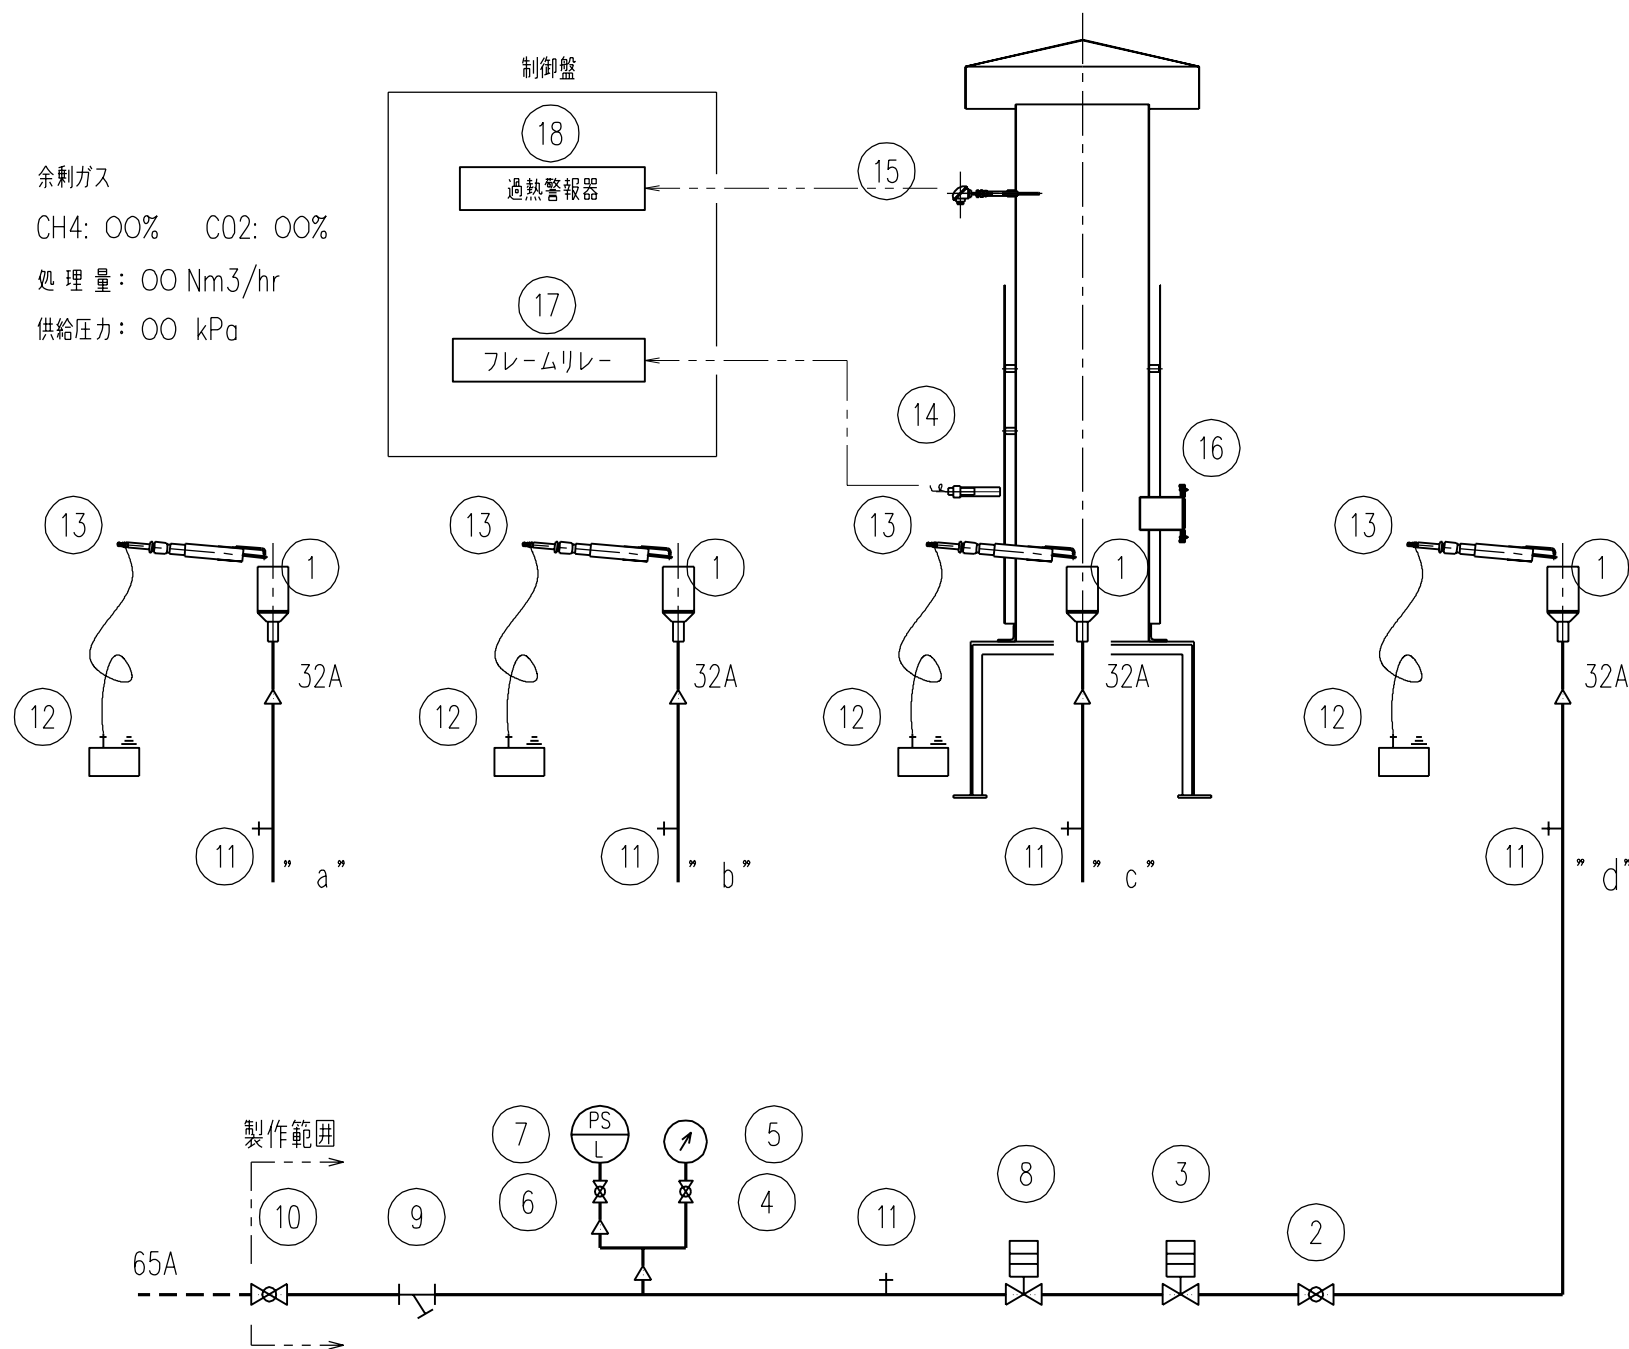

タカスミ工業株式会社