


余剰ガス
 CH4: 00% CO2: 00%
 処 理 量: 00 Nm³/hr
 供給圧力: 00 kPa

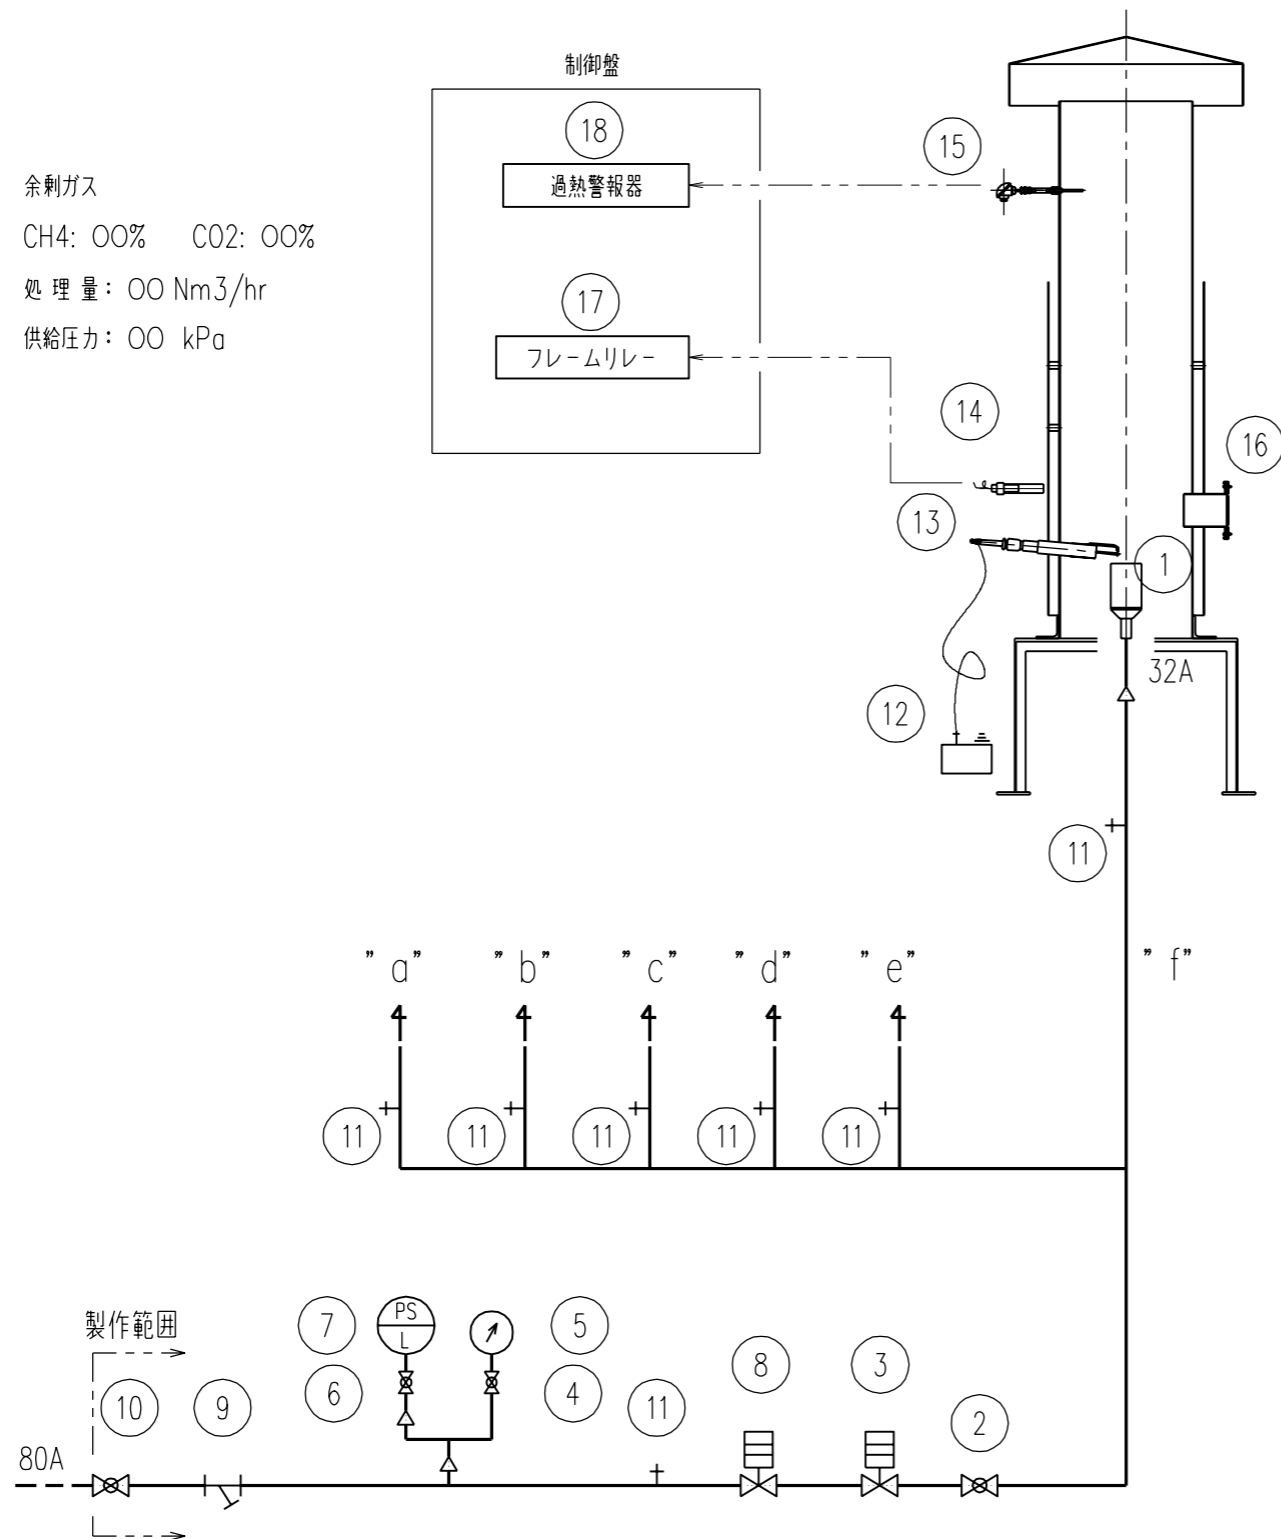

18	過熱警報器	1	
17	フレイムリレー	1	AC200V
16	覗窓	1	
15	K熱電対	1	
14	ウルトラビジョン	1	
13	スパークロッド	6	
12	点火トランス	6	
11	検圧コック	7	
10	ON-OFFバルブ	1	
9	Y型ストレーナ	1	100メッシュ
8	電磁弁	1	AC200V
7	圧カスイッチ	1	
6	ON-OFFバルブ	1	
5	圧力計	1	
4	ON-OFFバルブ	1	
3	電磁弁	1	AC200V
2	リミッティングバルブ	1	
1	セミプロパン・カップバーナ	6	

NO.	名 称	数 量	備 考
-----	-----	-----	-----

品 名	余剰ガス燃焼装置	使用先	殿
	type-6	納入先	殿
図 番	フ ロ - シ - ー ト	作成	2020.**.**
		縮尺	1:20 三角法
		部長	課長
		検図	設計
		T.Y	T.Y
		製図	写図
		C.O	