


余剰ガス
 CH4: 00% CO2: 00%
 処 理 量 : 00 Nm3/hr
 供給圧力: 00 kPa



18	過熱警報器	1	
17	フレイムリレー	1	AC200V
16	覗窓	1	
15	K熱電対	1	
14	ウルトラビジョン	1	
13	スパークロッド	2	
12	点火トランス	2	
11	検圧コック	3	
10	ON-OFFバルブ	1	
9	Y型ストレーナ	1	100メッシュ
8	電磁弁	1	AC200V
7	圧カスイッチ	1	
6	ON-OFFバルブ	1	
5	圧力計	1	
4	ON-OFFバルブ	1	
3	電磁弁	1	AC200V
2	リミッティングバルブ	1	
1	セミブンゼン・カップバーナ	2	

NO.	名 称	数 量	備 考
品 名	余剰ガス燃焼装置		使用先納入先 殿
	type-2		殿
	フ ロー シ ー ト		作成 2020.**.**
		縮 尺 1:20	三角法
図 番		部長	課長 検図 設計 製図 写図
			T.Y T.Y C.O

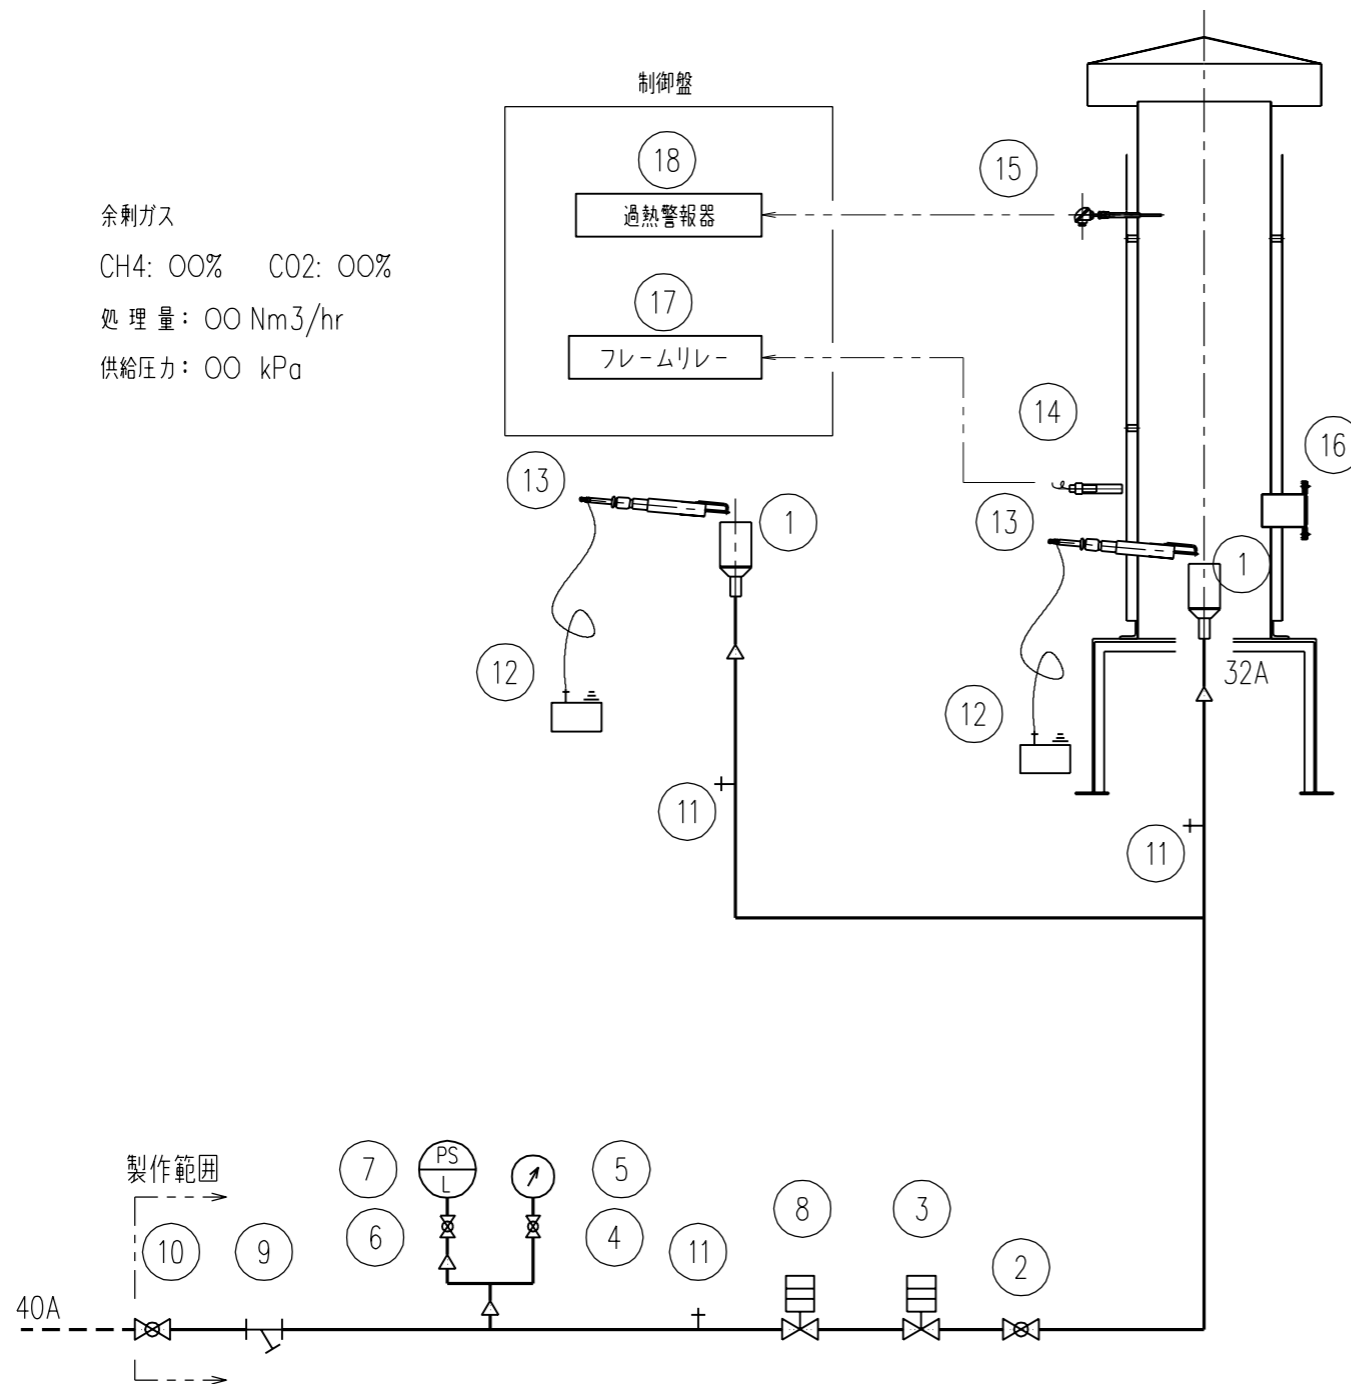