


余剰ガス  
 CH4: 00% CO2: 00%  
 処 理 量: 00 Nm3/hr  
 供給圧力: 00 kPa



NO.	名 称	数 量	備 考
18	過熱警報器	1	
17	フレイムリレー	1	AC200V
16	覗窓	1	
15	K熱電対	1	
14	ウルトラビジョン	1	
13	スパークロッド	3	
12	点火トランス	3	
11	検圧コック	4	
10	ON-OFFバルブ	1	
9	Y型ストレーナ	1	100メッシュ
8	電磁弁	1	AC200V
7	圧カスイッチ	1	
6	ON-OFFバルブ	1	
5	圧力計	1	
4	ON-OFFバルブ	1	
3	電磁弁	1	AC200V
2	リミッティングバルブ	1	
1	セミブンゼン・カップバーナ	3	

品 名	余剰ガス燃焼装置		使用先	殿		
	type-3		納入先	殿		
図 番	フ ロ ー シ ー ト		作成	2020.**.**		
			縮尺	1:20	三角法	
			部長	課長	検図	設計
					T.Y	T.Y
					C.O	

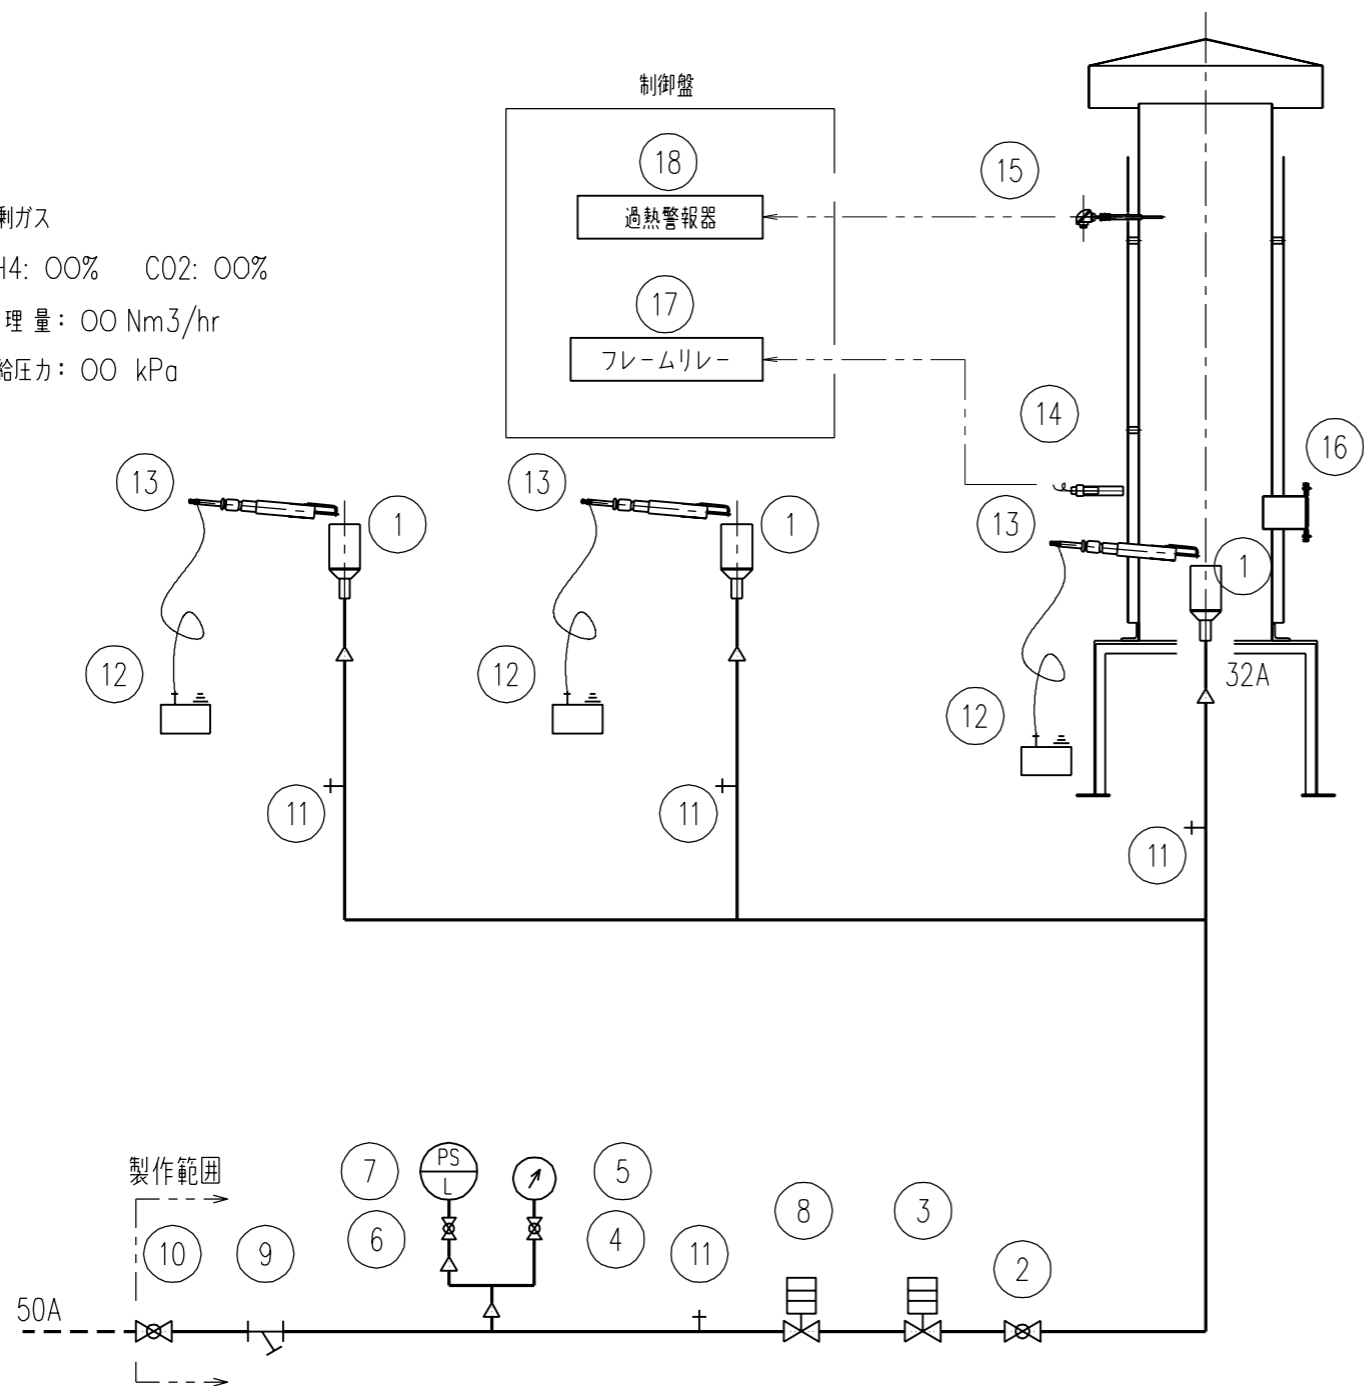