


余剰ガス
 CH4: 00% CO2: 00%
 処 理 量 : 00 Nm3/hr
 供給圧力 : 00 kPa



18	過熱警報器	1	
17	フレイムリレー	1	AC200V
16	観窓	1	
15	K熱電対	1	
14	ウルトラビジョン	1	
13	スパークロッド	5	
12	点火トランス	5	
11	検圧コック	6	
10	ON-OFFバルブ	1	
9	Y型ストレーナ	1	100メッシュ
8	電磁弁	1	AC200V
7	圧カスイッチ	1	
6	ON-OFFバルブ	1	
5	圧力計	1	
4	ON-OFFバルブ	1	
3	電磁弁	1	AC200V
2	リミッティングバルブ	1	
1	セミアンゼン・カップバーナ	5	
NO.	名 称	数 量	備 考

品 名	余剰ガス燃焼装置	使用先	殿			
	type-5	納入先	殿			
図 番	フ ロ ー シ ー ト	作成	2020.**.**			
		縮尺	1:20	三角法		
		部長	課長	検図	設計	製図 写図
				T.Y	T.Y	C.O

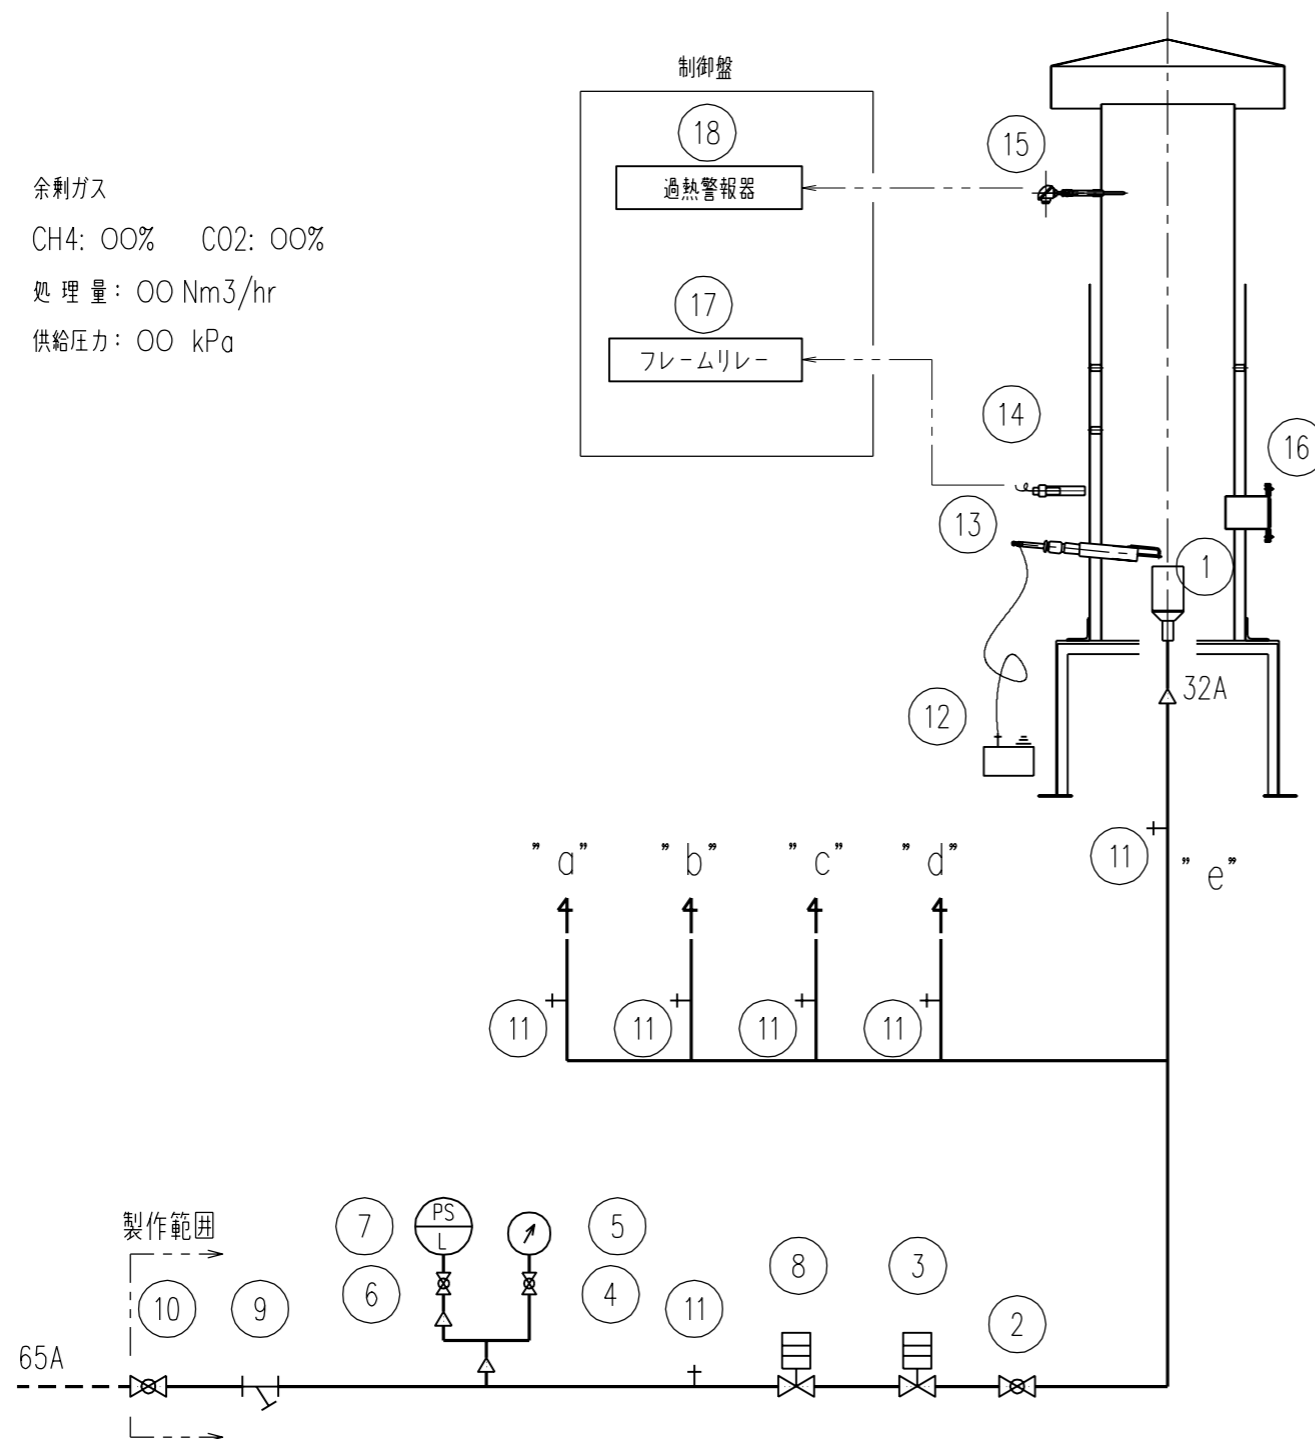