DRAWING NO.

図　面　経　歴

余剰ガス

CH4　:OO %　CO2 : OO %

処 理 量 : OO Nm3/hr

供給圧力 : OO　kPa

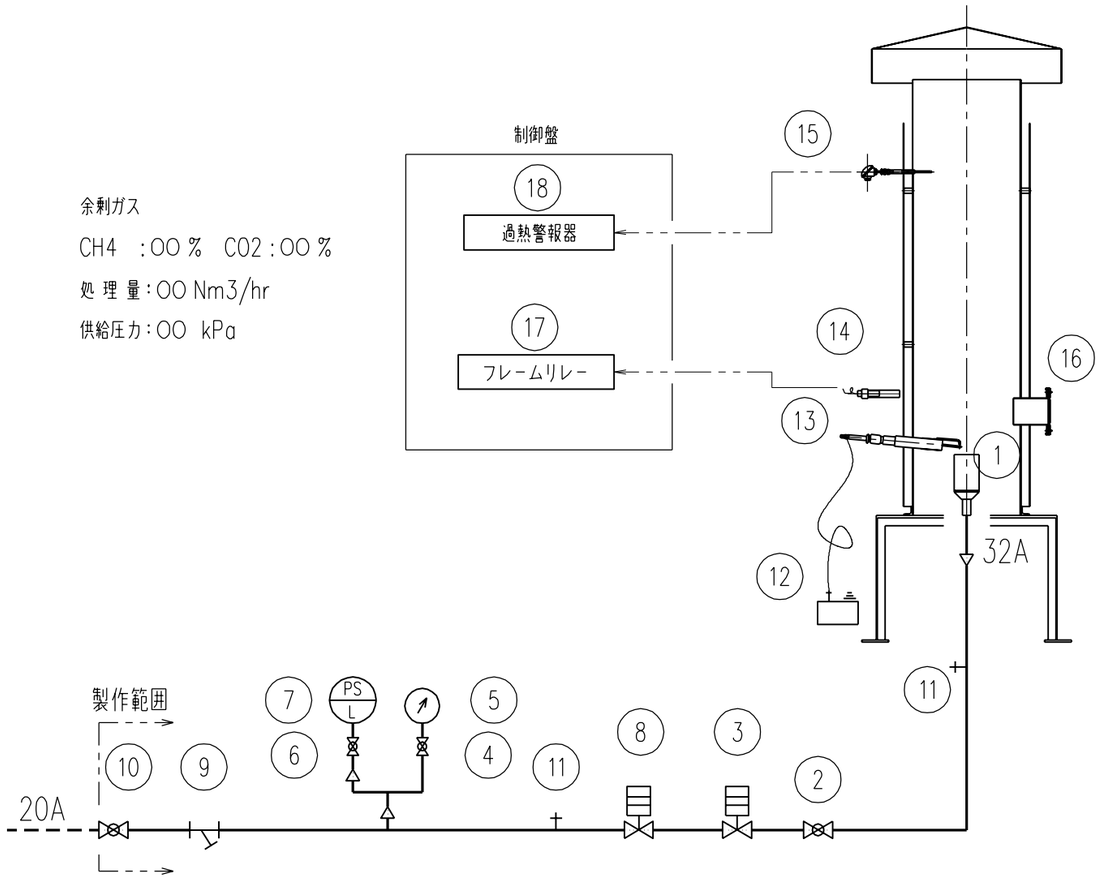

NO.	名　　称	数 量	備　　考
18	過熱警報器	1	
17	フレームリレー	1	AC200V
16	覗窓	1	
15	K熱電対	1	
14	ウルトラビジョン	1	
13	スパークロッド	1	
12	点火トランス	1	
11	検圧コック	2	
10	ON−OFFバルブ	1	
9	Y型ストレーナ	1	100メッシュ
8	電磁弁	1	AC200V
7	圧力スイッチ	1	
6	ON−OFFバルブ	1	
5	圧力計	1	
4	ON−OFFバルブ	1	
3	電磁弁	1	AC200V
2	リミッティングバルブ	1	
1	セミブンゼン・カップバーナ	1	

品名	余剰ガス燃焼装置	使用先	殿				
	type−S	納入先	殿				
	フローシート	作成	2020.**.**				
		縮尺	1:20	三角法			
図番		部長	課長	検図	設計	製図	写図
				T.Y	T.Y	C.O	

タカミツ工業株式会社